UKŁAD ZASILANIA 1B0

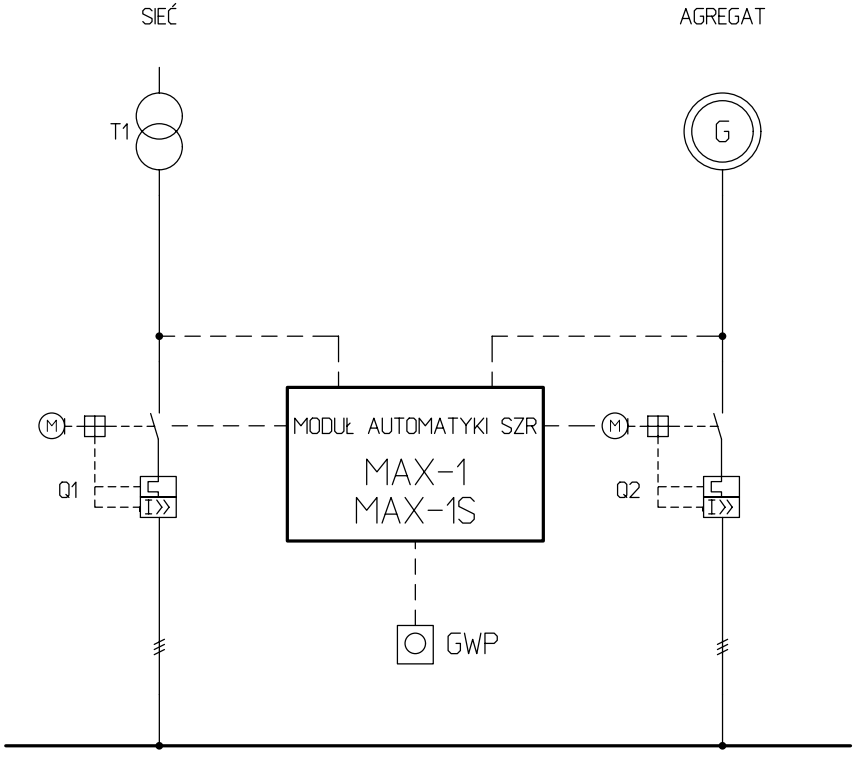

Z - wyłącznik zamknięty
O - wyłącznik otwarty

WYŁĄCZNIKI	Q1	Q2		
PRACA NORMALNA	Z	O		
BRAK NAPIĘCIA SIECI I AGREGAT NIE PRACUJE	Z	O		
BRAK NAPIĘCIA SIECI I AGREGAT PRACUJE	O	Z		
POWRÓT NAPIĘCIA SIECI I	Z	O		
WYŁĄCZENIE POŻAROWE	O	O		

				Data	11.2004	Odbiorca: KATALOG SZR	MOELLER	MODUŁ AUTOMATYKI SZR : MAX-1<1S>	Zamowienie nr.	Nr. fabryczny =X-1.	3 z 16
				Projekt.	WTO	Obiekt:		Informacje ogólne		SZR011 <SZR012>	
				Spraw.	DRK	Nazwa: MODUL AUTOMATYKI MAX-1<1S>		Diagram pracy ukladu SZR: 1B0	Opracowano w: ME GDANSK	Dokumentacja nr. SZR / ME-0446A	str. 3 z 22
Znak	Zmiany	Data	Wprow.	Norma	DIN/IEC						

Erstellt mit Projektierungssystem CAE33