

Jelenia Góra, 05.12.2012 r.

IZP.271.154. 4 .2012

wg rozdzielnika

### WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: **Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej robót budowlanych i konserwatorskich na terenie parku przy kościele Łaski pw. podwyższenia Krzyża Świętego w Jeleniej Górze w ramach projektu p.n.: „Rewitalizacja zespołu barokowych kaplic nagrobnych w Jeleniej Górze wkładem w ochronę europejskiego dziedzictwa kulturowego.**

Nr nadany przez Zamawiającego IZP.271.154.2012

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 1, 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113 poz.759 z późn. zm.) informuje, że w ww. postępowaniu wpłynęły zapytania o następującej treści:

**Pytanie nr 1:**

*„Czy Zamawiający posiada i dostarczy Wykonawcy inwentaryzacje architektoniczne kaplic objętych przedmiotem zamówienia?*

*Jeżeli tak, to czy są one w wersji elektronicznej?”*

**Odpowiedź na pytanie nr 1:**

Zamawiający nie posiada inwentaryzacji architektonicznej kaplic objętych przedmiotem zamówienia.

**Pytanie nr 2:**

*„Czy Zamawiający posiada i dostarczy Wykonawcy mapę zasadniczą zaktualizowaną do celów projektowych, z naniesionymi drzewostanem?”*

**Odpowiedź na pytanie nr 2:**

Nie. Wykonawca własnym staraniem i na własny koszt pozyska mapę do celów projektowych.

**Pytanie nr 3:**

*„Czy Zamawiający posiada i dostarczy Wykonawcy warunki techniczne podłączenia projektowanej kanalizacji deszczowej do sieci miejskiej?”*

**Odpowiedź na pytanie nr 3:**

Nie, uzyskanie wszelkich warunków technicznych leży po stronie Wykonawcy.

**Pytanie nr 4:**

*„Czy Zamawiający posiada i dostarczy Wykonawcy warunki techniczne rozbudowy oświetlenia terenu i zasilania iluminacji?”*

**Odpowiedź na pytanie nr 4:**

Nie, uzyskanie wszelkich warunków technicznych leży po stronie Wykonawcy.

**Pytanie nr 5:**

*„Czy kamery szybkoobrotowe należy zaprojektować w technologii IT czy analogowej?”*

**Odpowiedź na pytanie nr 5:**

Kamery powinny pracować w technologii IP.

**Pytanie nr 6:**

*„Ile wolnych włókien światłowodowych znajduje się w relacji istn. centrum monitoringu – chroniony obiekt?”*

**Odpowiedź na pytanie nr 6:**

Zamawiający dysponuje 2 włóknami jednodomowymi doprowadzonymi do obiektu przy ul. 1 Maja 60 oddalonego o ok. 100 m od granic opracowania będącego przedmiotem niniejszego zamówienia.

**Pytanie nr 7:**

*„Czy Zamawiający przekaże Wykonawcy techniczne badania podłoża gruntowego w rejonie kaplic nr V i VI?”*

**Odpowiedź na pytanie nr 7:**

Zamawiający dysponuje dokumentacją geotechniczną określającą warunki gruntowo-wodne w podłożu kaplicy (nr VI) na cmentarzu przy Kościele Garnizonowym w Jeleniej Górze, którą Zamawiający udostępni na swojej stronie internetowej.

**Pytanie nr 8:**

*„Czy Zamawiający dostarczy Wykonawcy oświadczenie o prawie dysponowania terenem na cele budowlane, teren cmentarza i poniżej skarpy w pobliżu kaplic nr VI i VI?”*

**Odpowiedź na pytanie nr 8:**

Zamawiający dostarczy Wykonawcy oświadczenie o prawie do dysponowania terenem na cele budowlane dla działek należących do Gminy, na terenie których zlokalizowane są kaplice cmentarne: działka nr 12/2 i 12/1 obręb 28 NE, AM-36.

**Pytanie nr 9:**

*„Czy Zamawiający może zamieścić na stronie internetowej mapę zasadniczą do celów opiniodawczych, co umożliwi określenie zakresu projektu sieci deszczowych? (mapa zamieszczona w projekcie jest nieczytelna)”*

**Odpowiedź na pytanie nr 9:**

Zamawiający dysponuje wyłącznie taką mapą jaka jest umieszczona na stronie internetowej.

**Pytanie nr 10:**

*„W ilu kaplicach nie ma dostępu do więźby dachowej i należy skalkulować wchodzenie przez rusztowanie i wykonany otwór w połaciach dachowych?”*

**Odpowiedź na pytanie nr 10:**

Należy skalkulować wchodzenie przez rusztowanie i wykonywanie otworów w połaciach dachowych dla wszystkich 18-tu kaplic oraz 4 zadaszonych grobowców tym grobowiec nr 9) na murze nr 9 i 10 pomiędzy kaplicami nr XVII a XVIII.

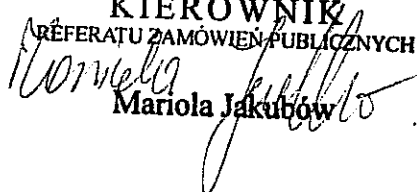
**Pytanie nr 11:**

*„Czy w ofercie należy skalkulować wykonanie odtworzenia pokrycia dachów kaplic po przeprowadzonych badaniach więźb? Jeżeli tak, to czy musi być to pokrycie papą/gontem papowym czy wystarczą folie?”*

**Odpowiedź na pytanie nr 11:**

Tak, w ofercie należy skalkulować odtworzenie pokrycia dachów po przeprowadzonych badaniach. Zamawiający dopuszcza pokrycie papą, pod warunkiem szczelnego wykonania (niedopuszczalne jest przeciekanie dachu) i trwałości tego zabezpieczenia co najmniej do 31.08.2013 r. (do czasu prowadzenia robót budowlanych związanych z wymianą pokrycia dachowego).

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie, stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert. Pozostałe warunki nie ulegają zmianie.

**KIEROWNIK**  
**REFERATU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH**  
  
**Mariola Jakubów**